



BAMBARA HOTEL * * * * Felsőtárkány

A szálloda főbb adatai:

4 szintes főépület konferencia és wellness központtal
2 szintes szállodai épületrész
Összesen ~5000m² hasznos alapterület.


Beépített kazántelesítmény: 1.000 kW


2 db Herz BioMatic BioControl 500 (500kW/db teljesítményű) faapríték tüzelésű kazán.


Beépített hűtőgép teljesítmény: 623 kW


1 db Clivet WSAT-XSC 240H EN kompakt folyadékhűtő

Napkollektoros HMV rásegítés: ~110m² felületű napkollektor (Herz)

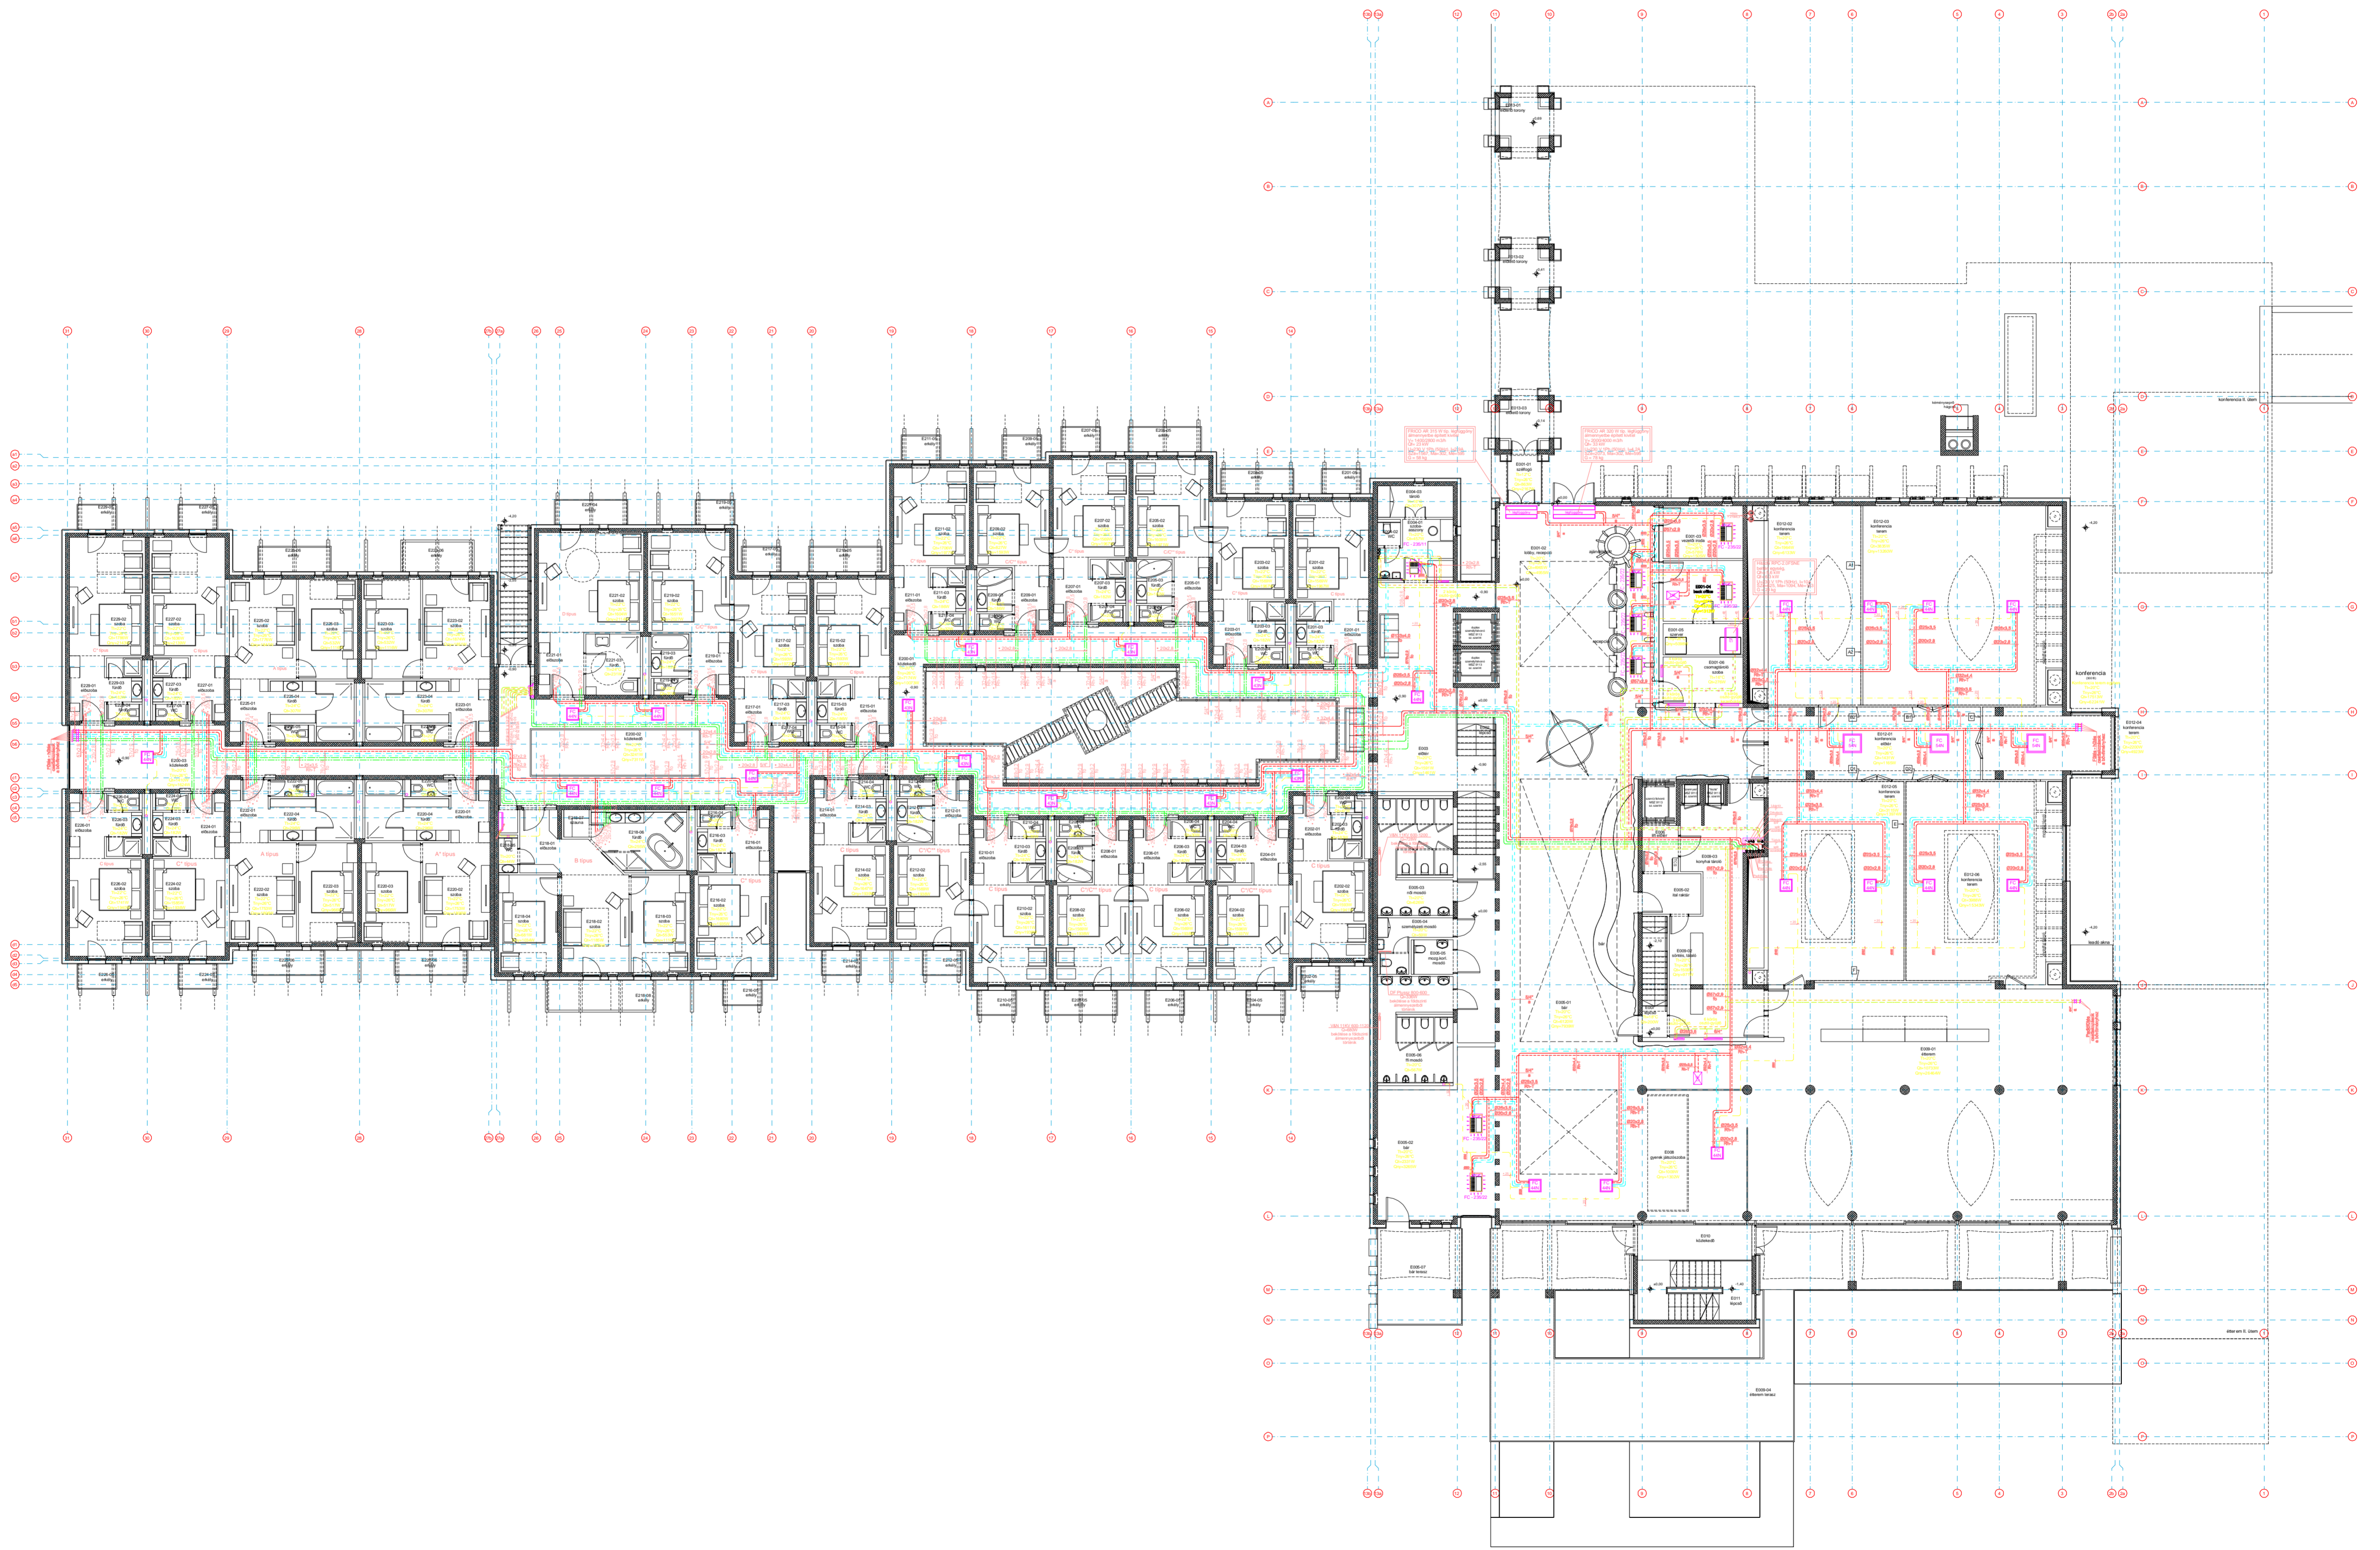

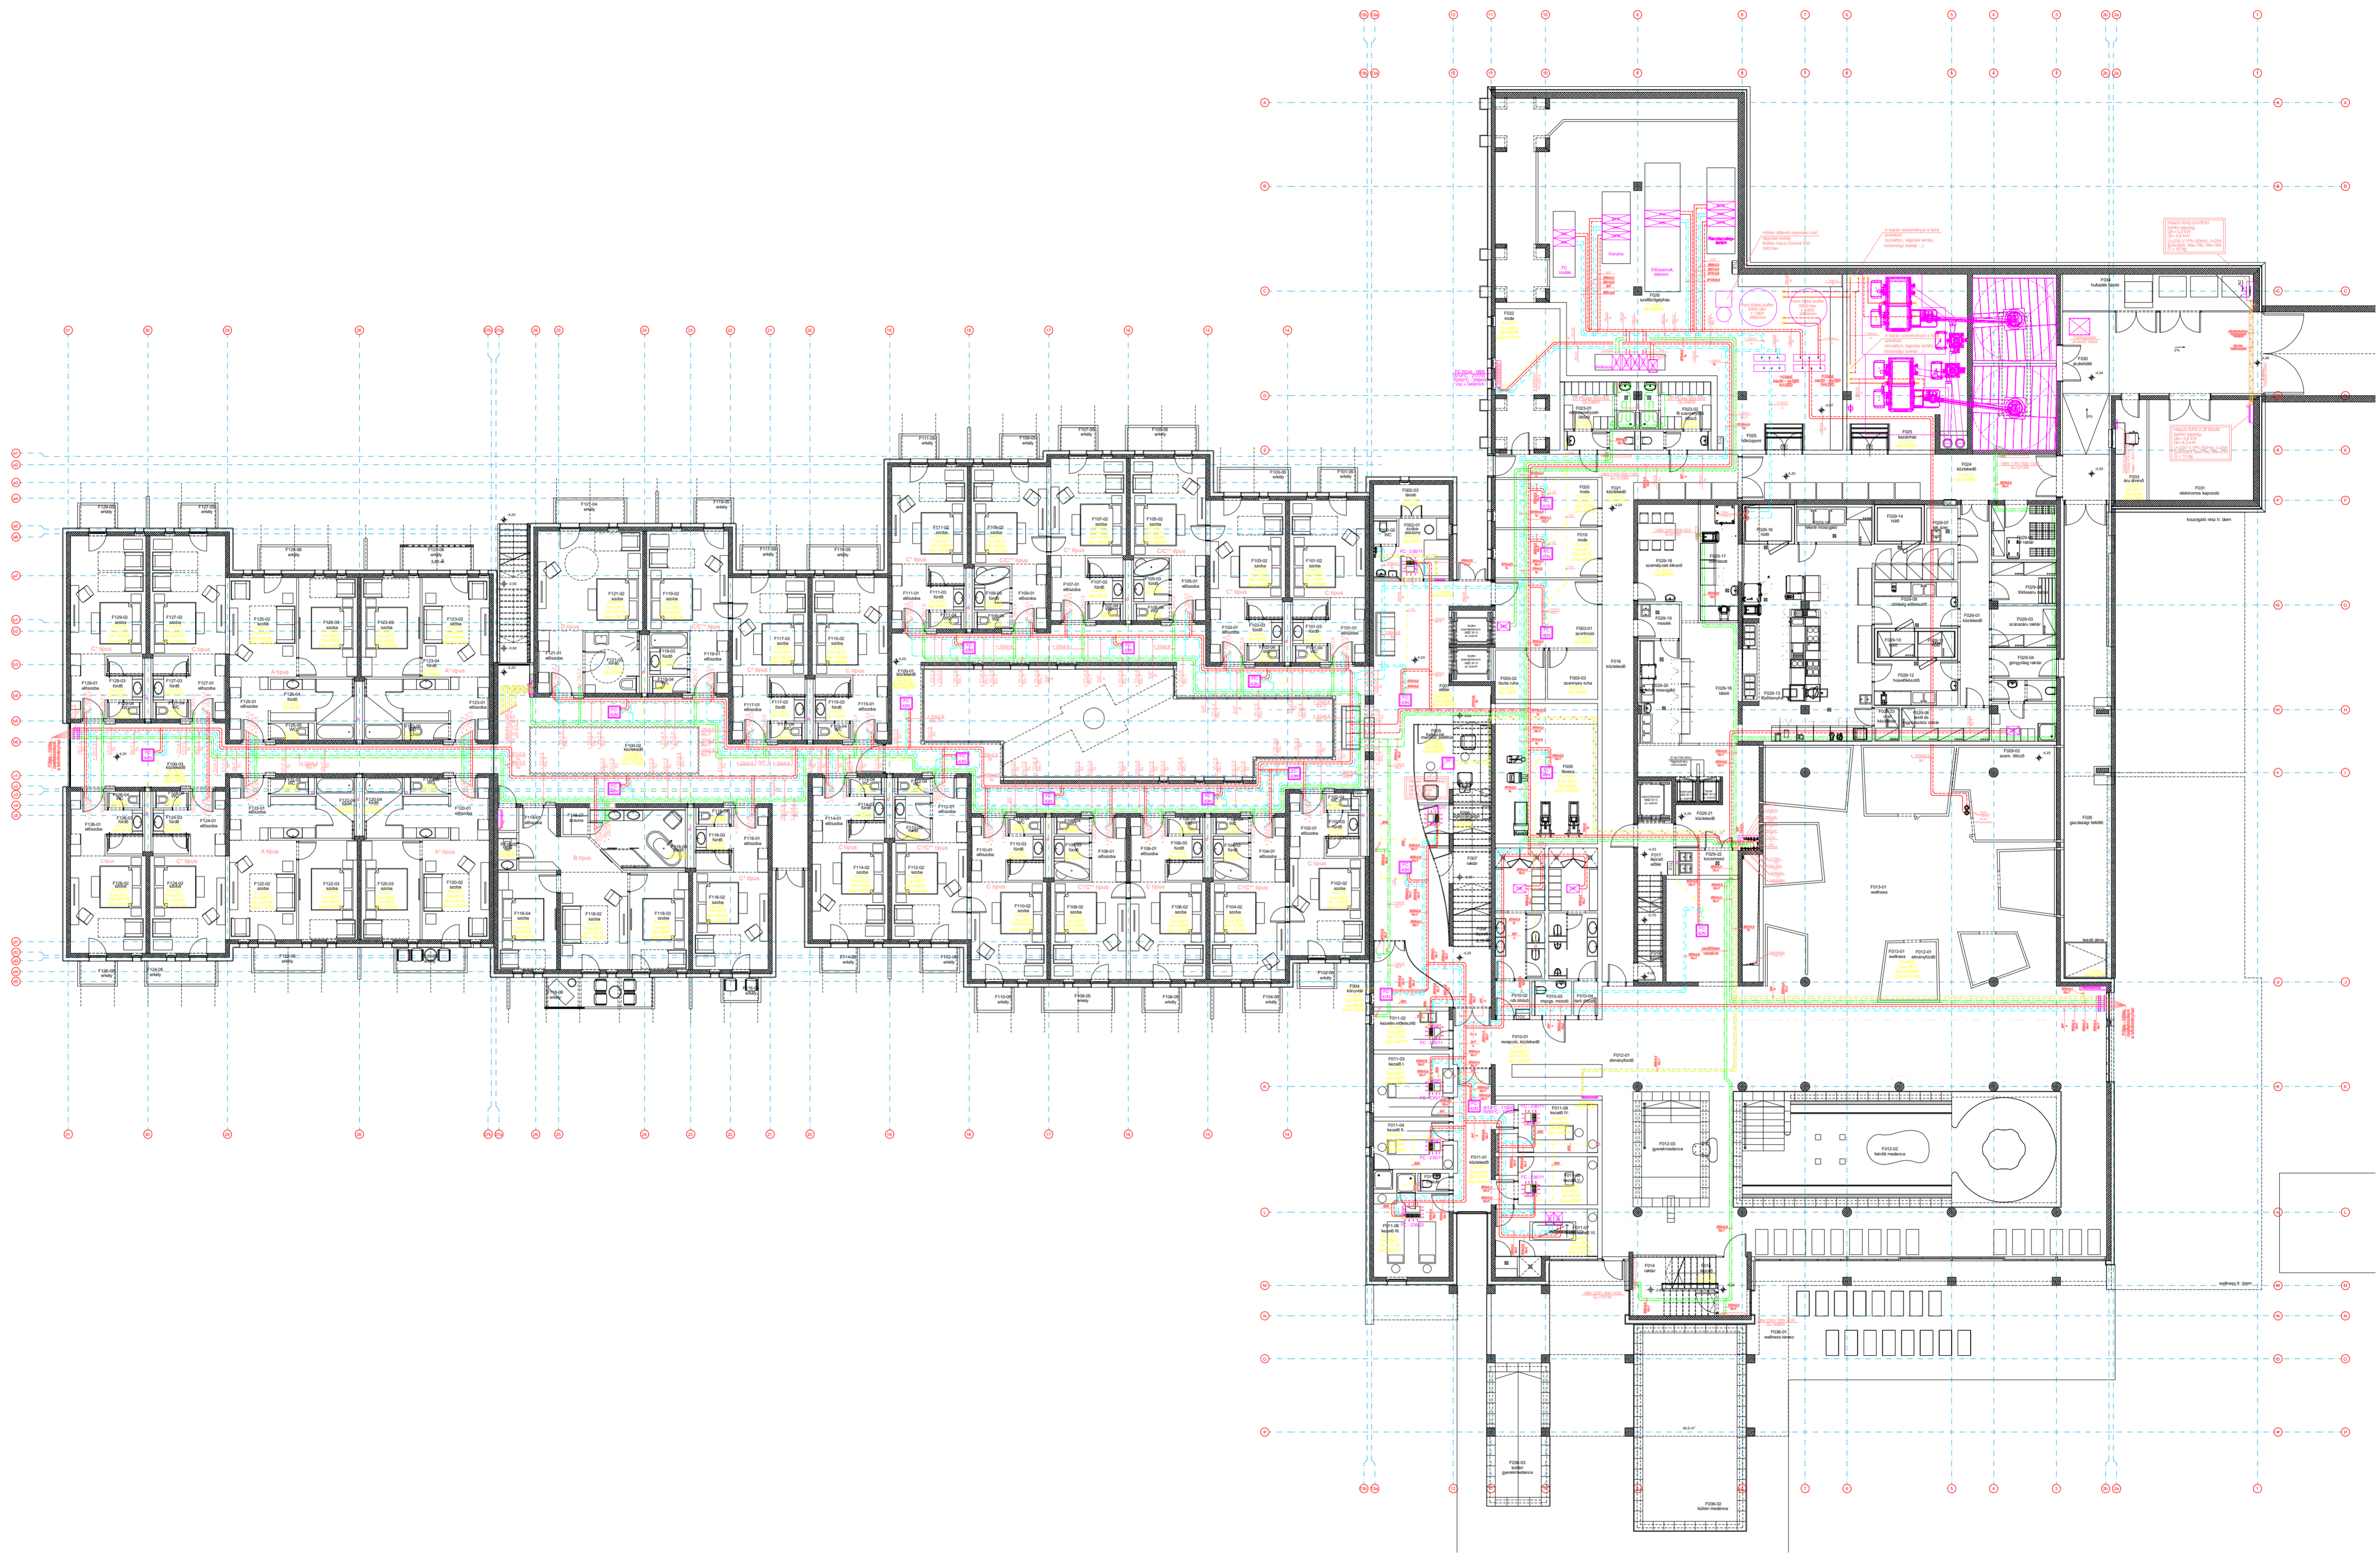

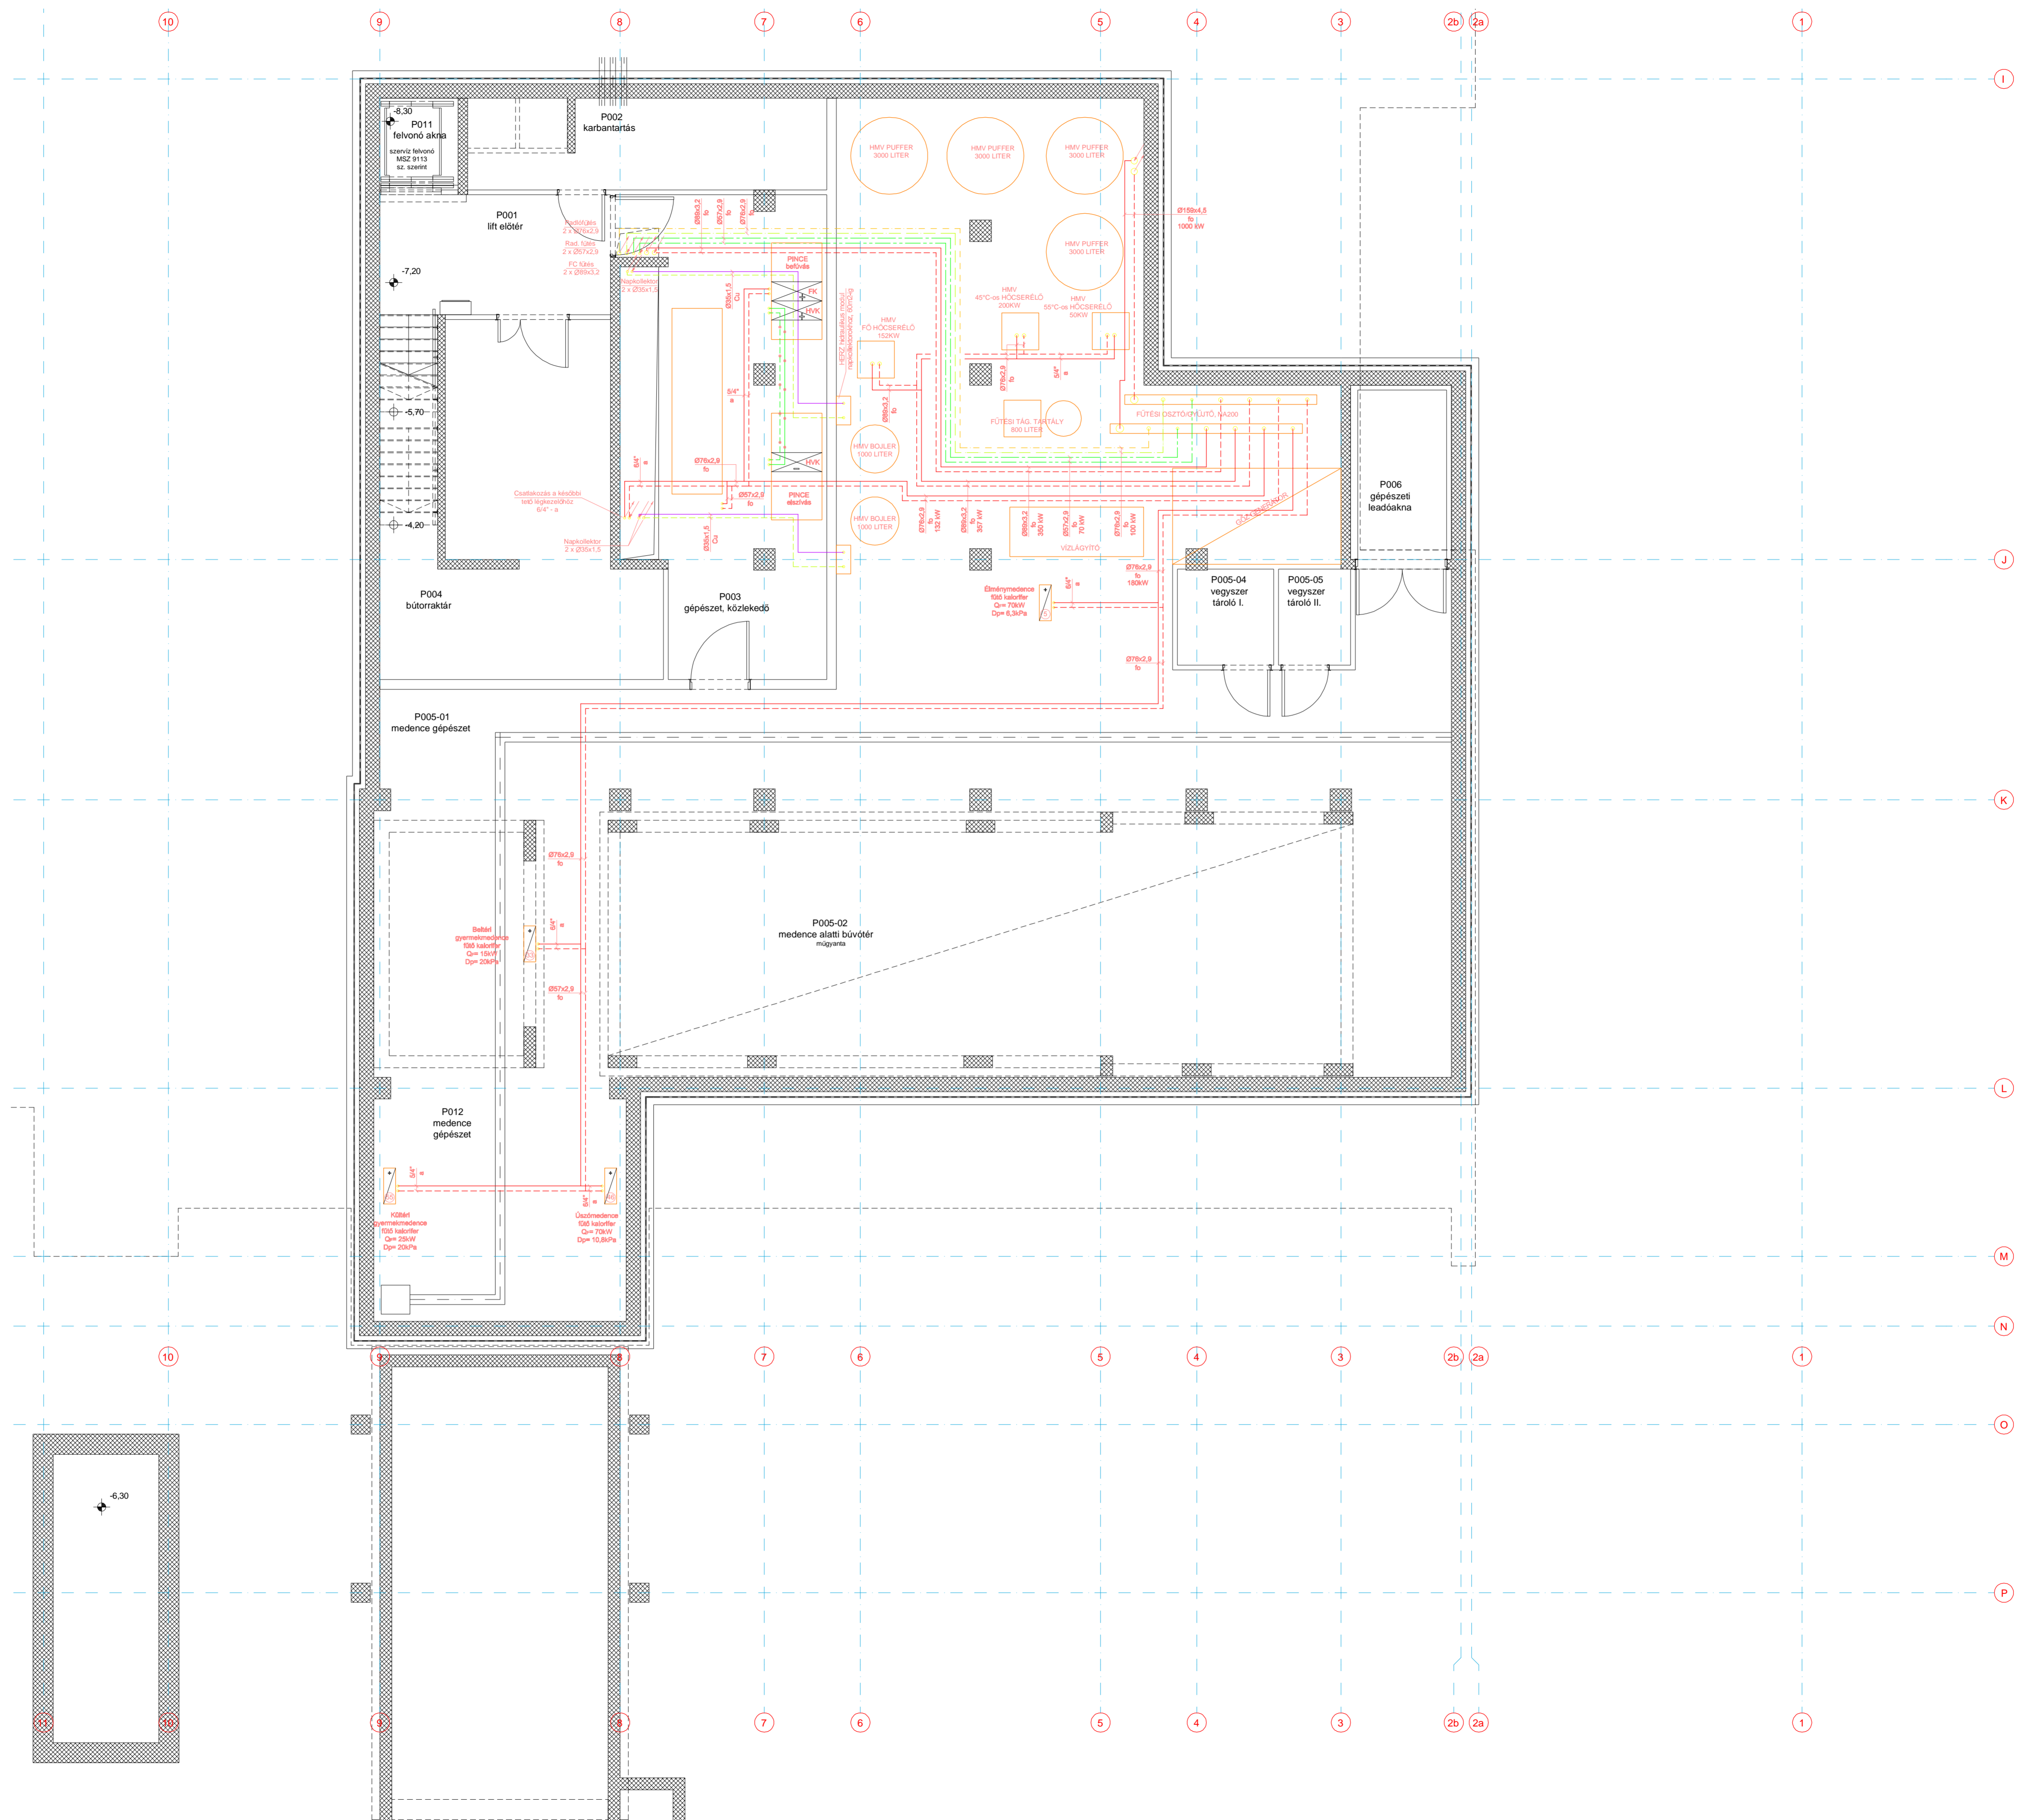

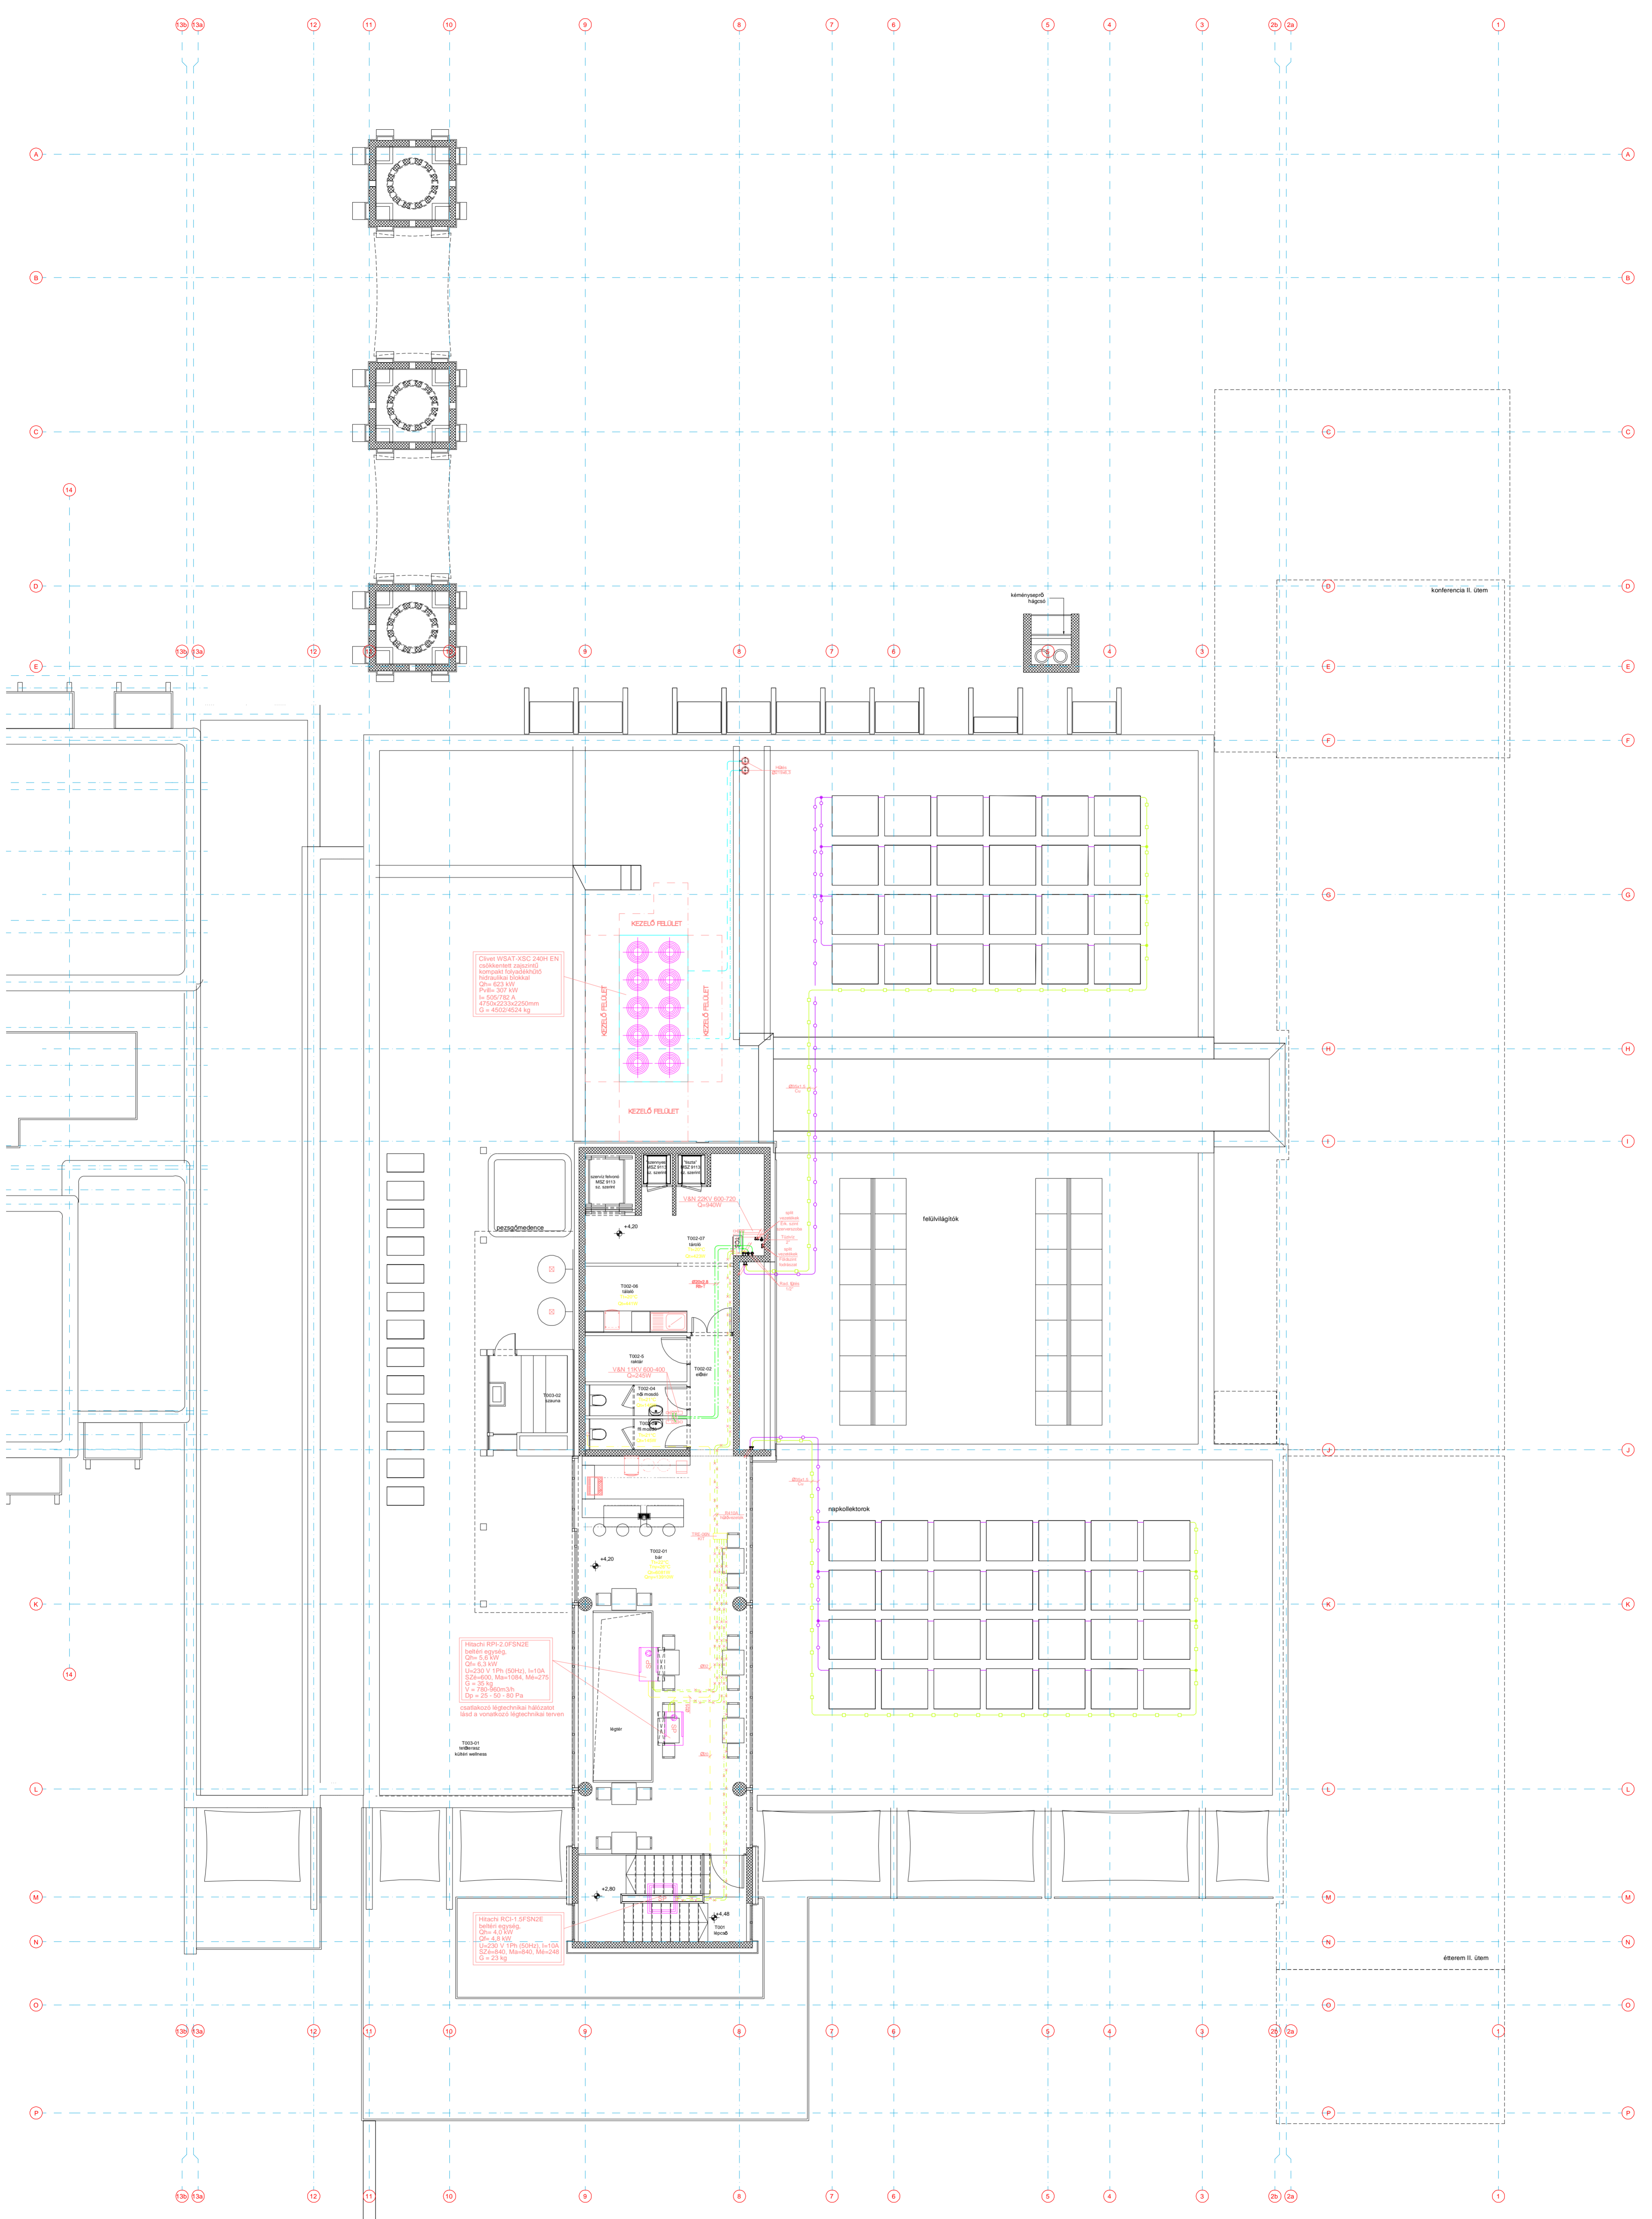

Csúcs WSAT-XSC 240H EN
családteremtő zápfűtő
komplett fűtőrendszer
Névleges teljesítmény
Q_{nom} 42,3 kW
P_{nom} 3,7 kW
I_{sc} 502/782 A
H_{max} 220/240/260 mm
G_{max} 4502/4524 kg

Hűtési RPH-2 OFSNGE
belső egység
Q_{nom} 6,3 kW
U_{nom} 230 V 1Ph (50Hz), I_n 10A
S₂ 2x20, M₂ 1084, M₃ 275
G_{max} 23 kg
D_{max} 25 x 50 x 80 Pa
csatlakozó légtechnikai hálózatot
lásd a vonatkozó légtechnikai tervet

Hűtési RCH-1 OFSNGE
belső egység
Q_{nom} 6,3 kW
U_{nom} 230 V 1Ph (50Hz), I_n 10A
S₂ 2x20, M₂ 1084, M₃ 275
G_{max} 23 kg

